


Zasyпка przewodów w pasach drogowych i ciągach komunikacyjnych

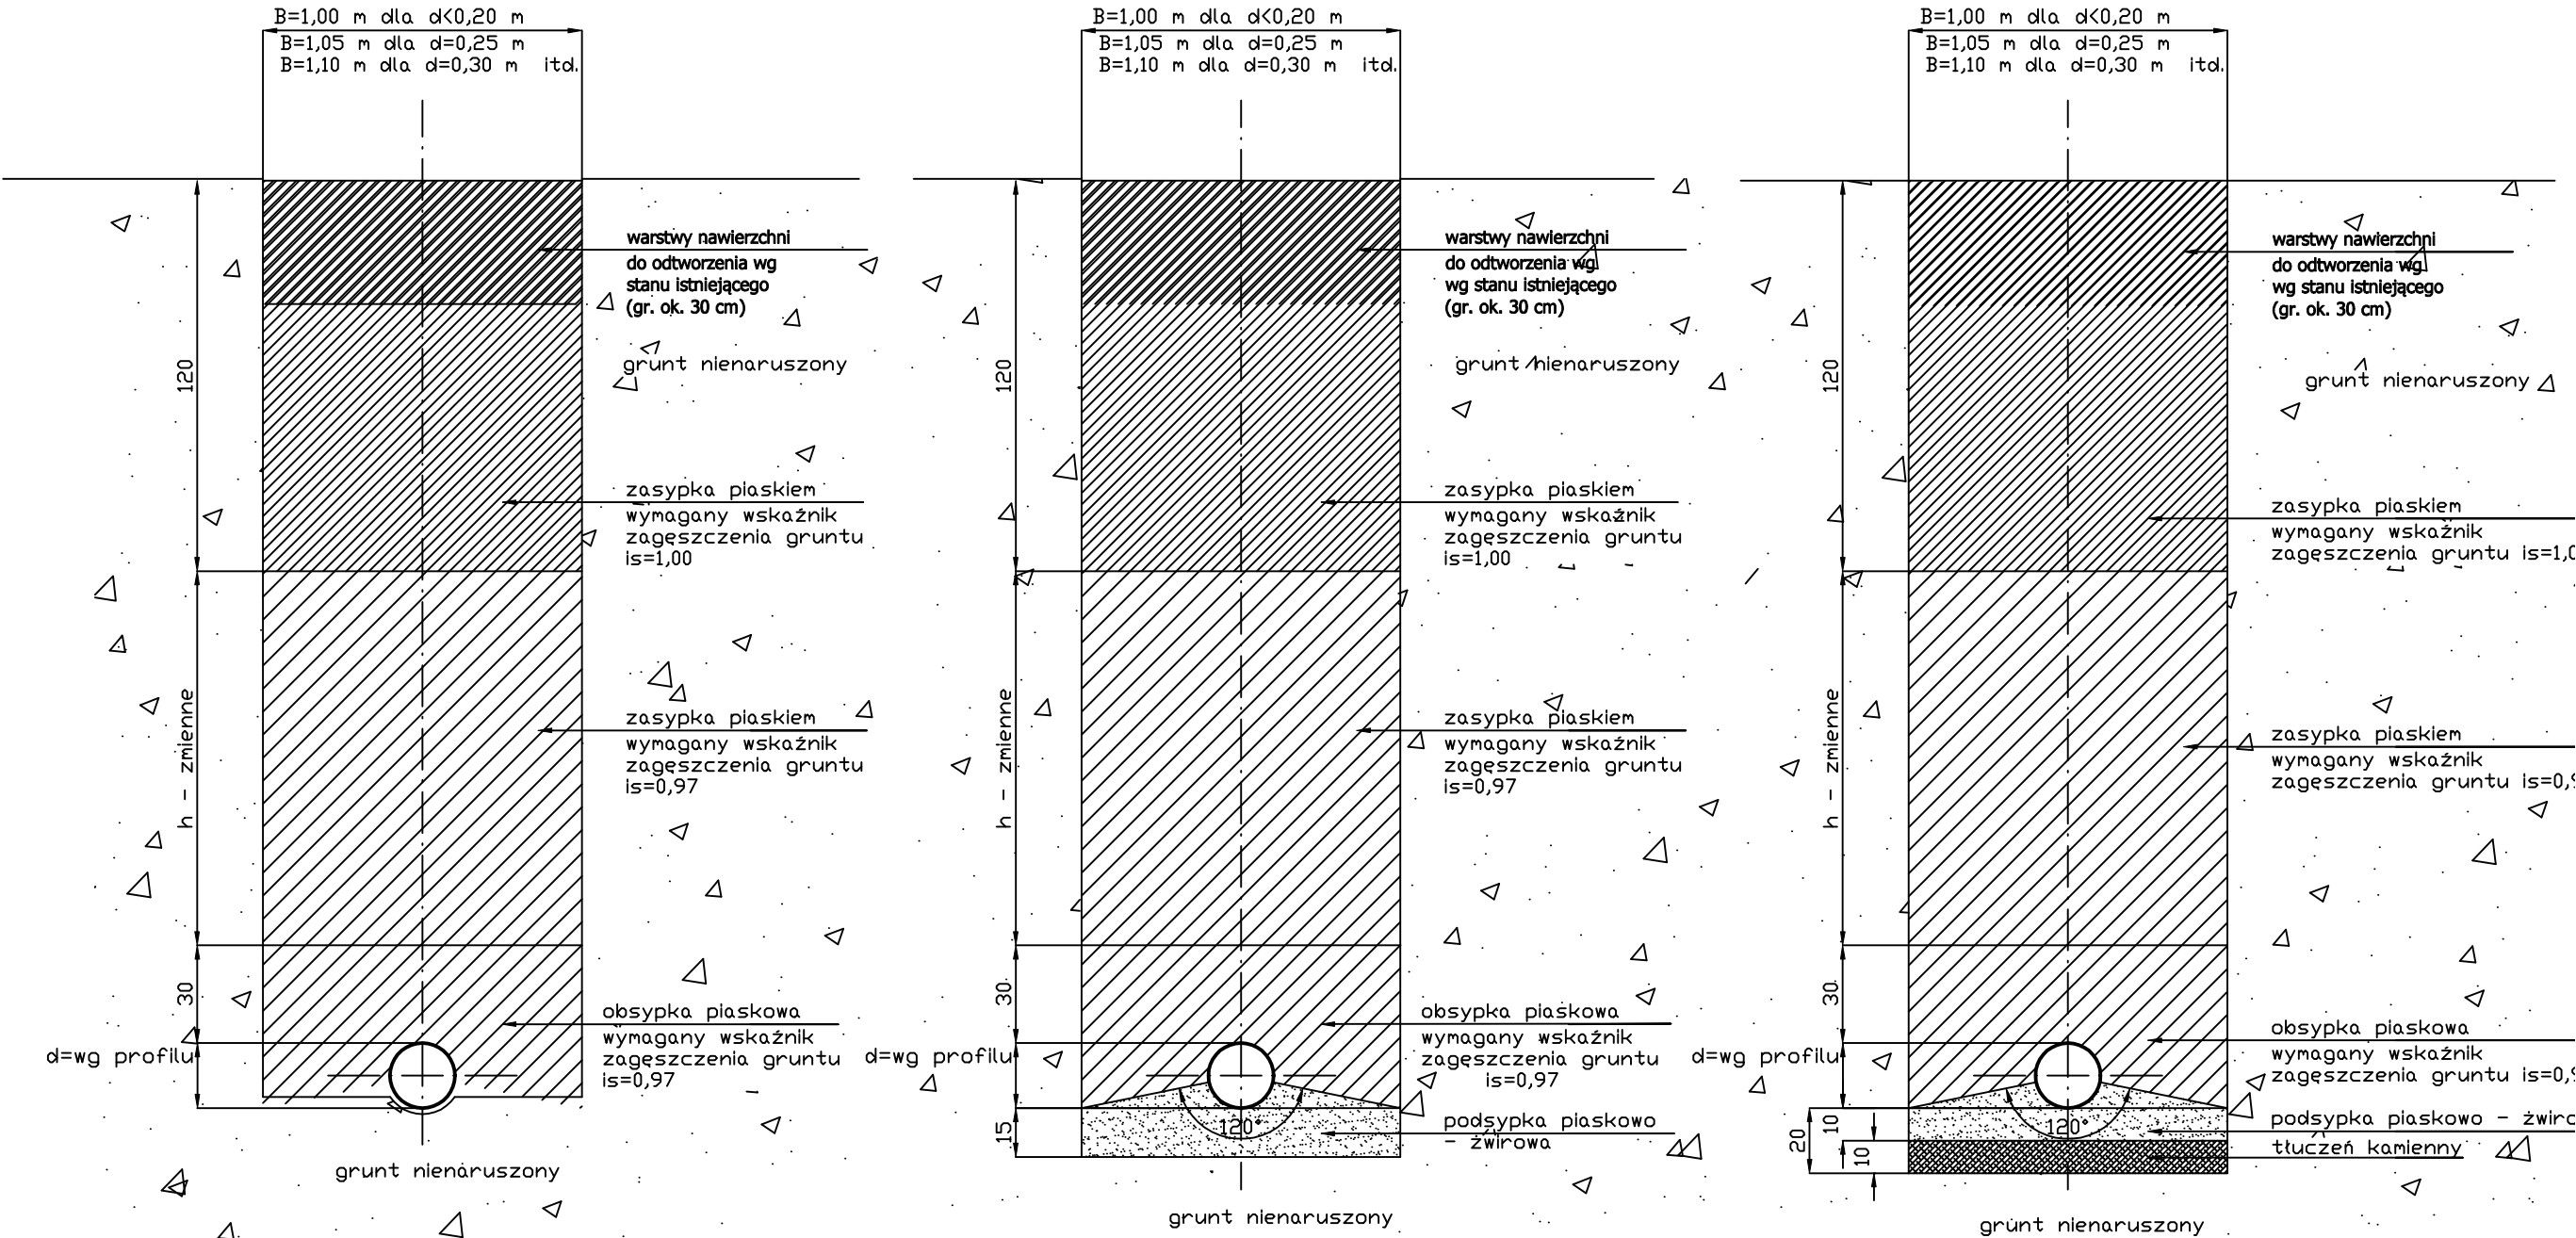

podłoże naturalne stosować na odcinkach
bez występowania wody gruntowej

Uwaga: poza pasami drogowymi wymagany wskaźnik
zagęszczenia gruntu zsyпки 0,90.

podłoże wzmocnione stosować na odcinkach
przy występowaniu wody gruntowej

Obiekt Sieć wodociągowa łącząca miejscowości Zawada i Niebrów			
Adres obiektu Zawada, dz. nr ewid. 982/2, obr. 0021-Zawada Niebrów, dz. 1043/1, 1044/1, 1045/1, obr. 0021-Zawada, gm. Tomaszów Maz.			
Branża	Sanitarna	Stadium	Projekt budowlany
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień bud.	Podpis
Projektował	mgr inż. Dariusz Piekarski	LOD/0537/POOS/07	
Sprawdził	mgr inż. Krzysztof Zarzeczny	GP.IV.7342/162/94	
Treść rys. Szczegół ułożenia przewodu w wykopie		Skala -	Data maj 2023r.
		Nr rys. / nr strony 4 / 16	