



KOMORA WODOMIERZOWA - STAN ISTNIEJĄCY

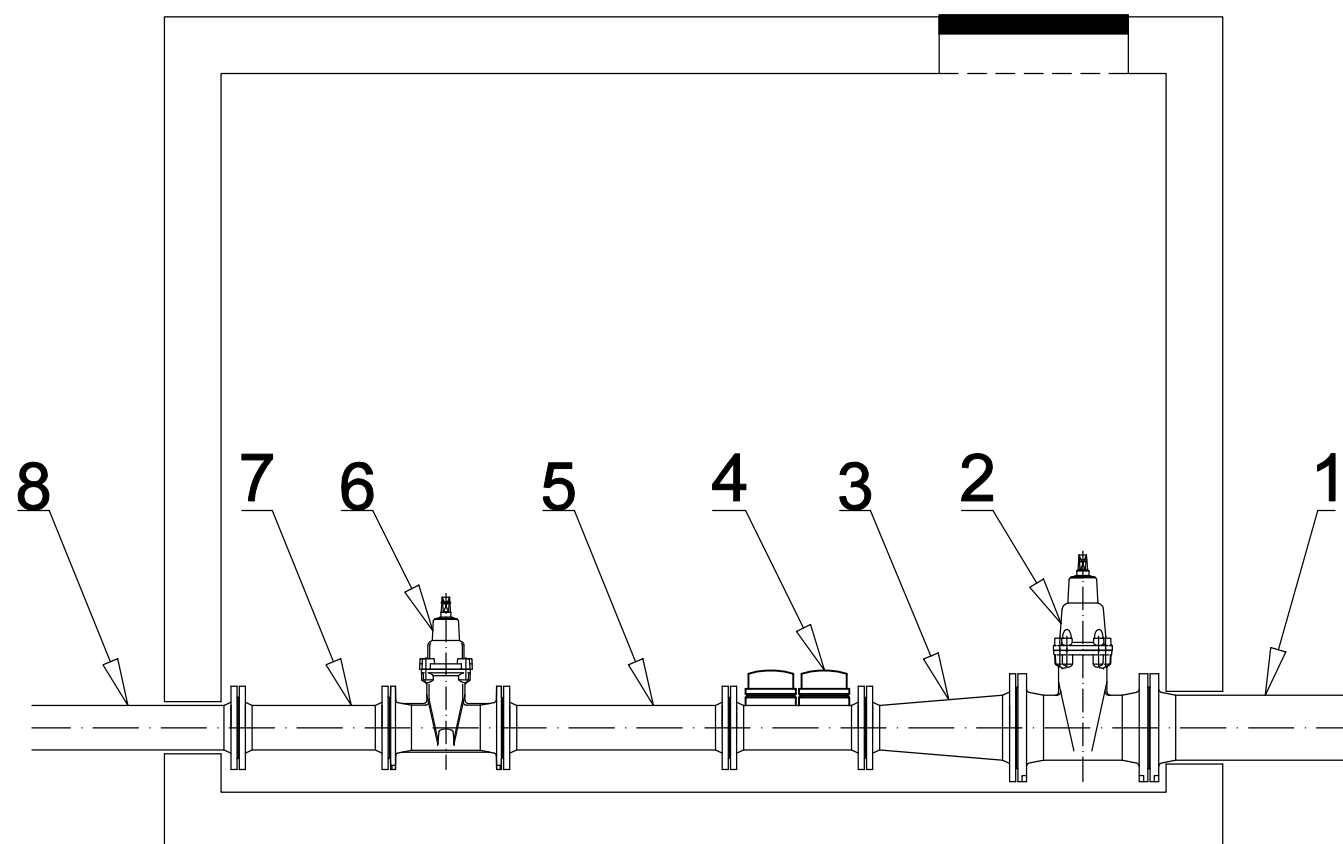

Oznaczenia:

- | | |
|---|-----------------|
| 1 - wodociąg miejski wo150 (źródło zasilania) | |
| 2 - zasuwa kołnierzowa DN150 | - DO DEMONTAŻU |
| 3 - zwężka kołnierzowa DN150/100 | - DO DEMONTAŻU |
| 4 - wodomierz kołnierzowy DN100 | - DO DEMONTAŻU |
| 5 - króciec dwukołnierzowy DN100 | - DO DEMONTAŻU |
| 6 - zasuwa kołnierzowa DN100 | - DO DEMONTAŻU |
| 7 - wstawka kołnierzowa DN100 | - DO DEMONTAŻU |
| 8 - wodociąg gminny woD100 | - DO ODŁĄCZENIA |

KOMORA WODOMIERZOWA - STAN PROJEKTOWANY

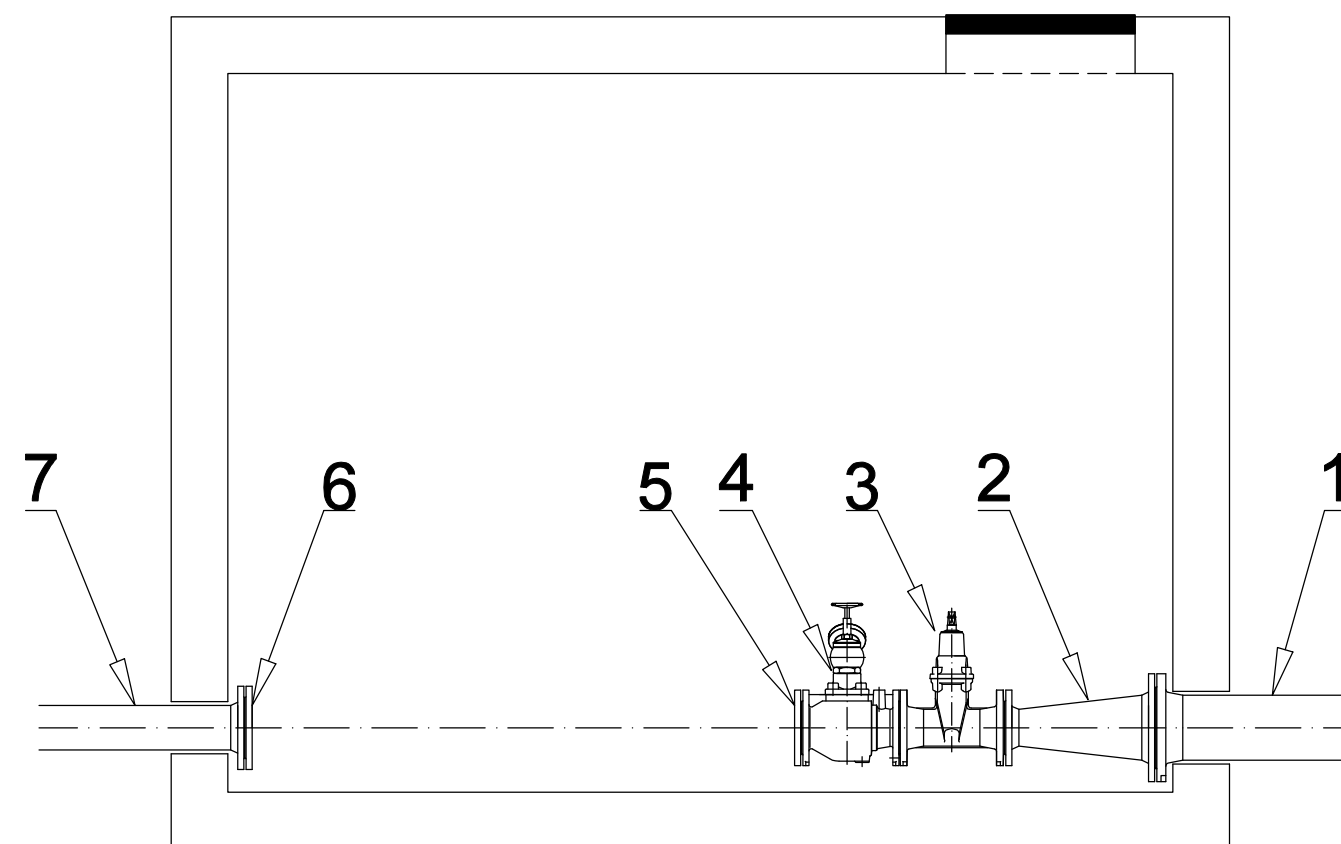

Oznaczenia:

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1 - wodociąg miejski wo150 | - DO ZAŚLEPIENIA |
| 2 - zwężka kołnierzowa DN150/80 | - DO MONTAŻU |
| 3 - zasuwa kołnierzowa D80 | - DO MONTAŻU |
| 4 - kołnierz ślepy DN80 | - DO MONTAŻU |
| 5 - łącznik rewizyjny z zaworem | |
| hydrantowym DN80 (nasada 75) | - DO MONTAŻU |
| 6 - kołnierz ślepy DN100 | - DO MONTAŻU |
| 7 - wodociąg gminny woD100 | - DO ODŁĄCZENIA |

Obiekt	Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz przebudowa przyłącza wodociągowego		
Adres obiektu	Tomaszów Maz., ul. Zawadzka/Mostowa dz. nr ewid. 251, 252/1, obr. nr 0010		
Branża	Sanitarna	Stadium	Projekt budowlany
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień bud.	Podpis
Projektował	mgr inż. Dariusz Piekarski	LOD/0537/POOS/07	
Sprawdził	mgr inż. Krzysztof Zarzeczny	GP.IV.7342/162/94	
Treść rys. Schemat montażowy odłączenia wodociągu		Skala 1:200	Data maj 2023r.
		Nr rys. / nr strony	3 / 16