


Zasyпка przewodów w pasach drogowych i ciągach komunikacyjnych

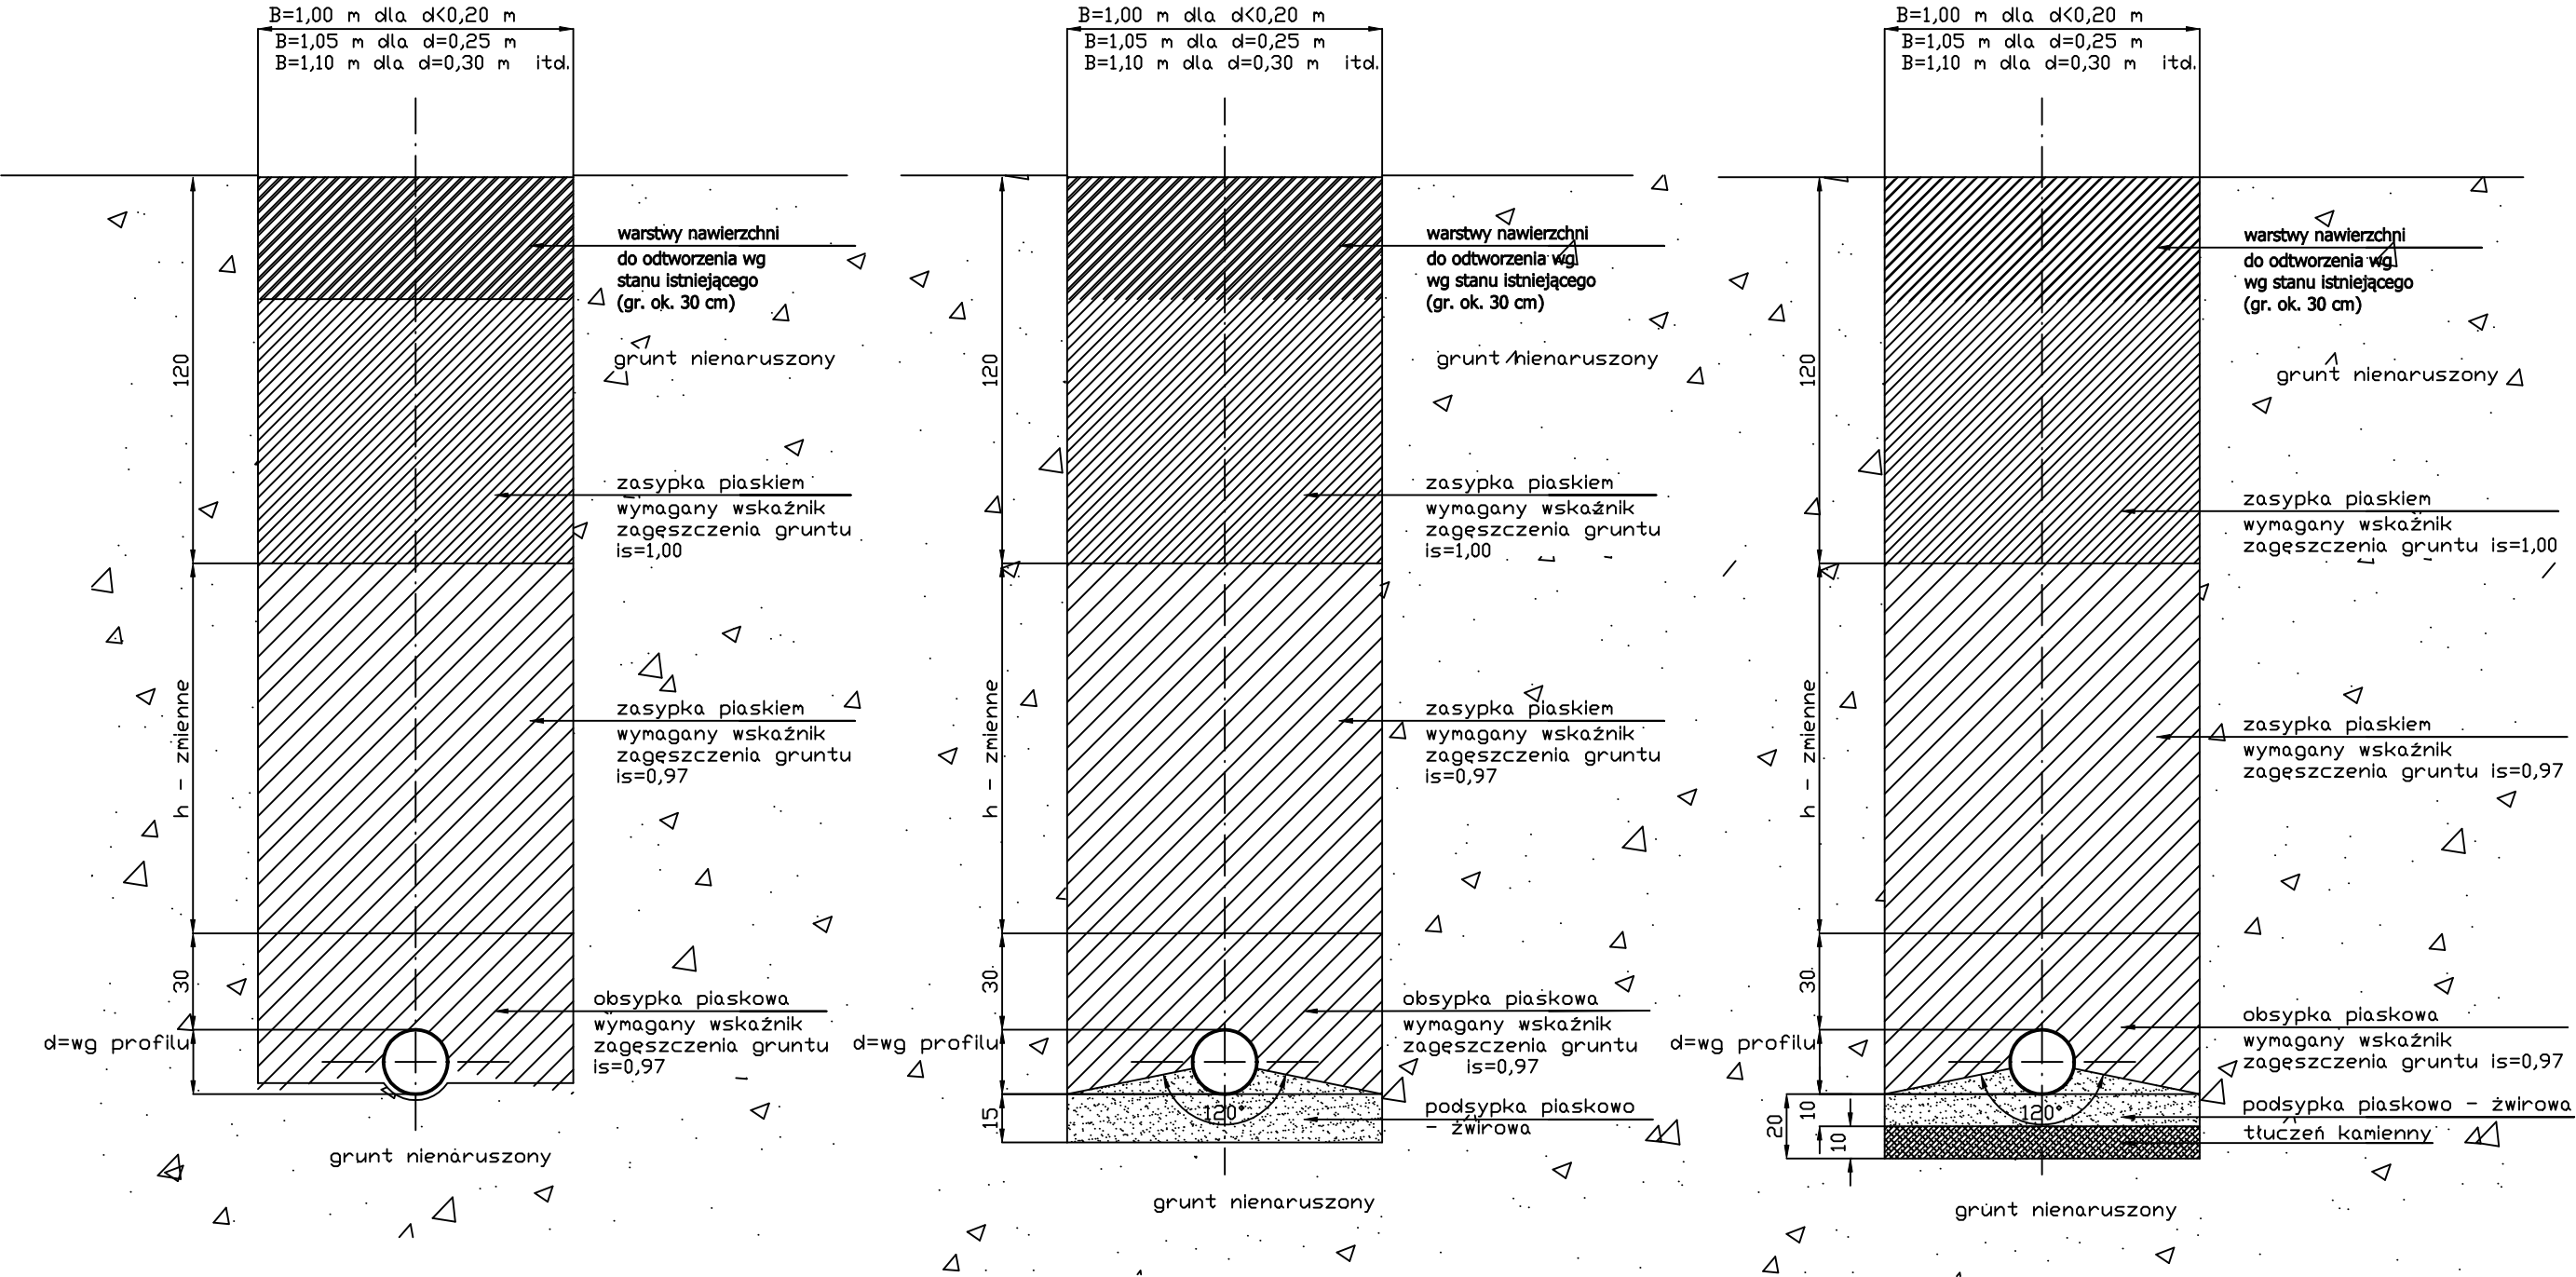

podłoże naturalne stosować na odcinkach bez występowania wody gruntowej

Uwaga: poza pasami drogowymi wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntu zsyпки 0,90.

podłoże wzmocnione stosować na odcinkach przy występowaniu wody gruntowej

Obiekt			
Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz przebudowa przyłącza wodociągowego			
Adres obiektu			
Tomaszów Maz., ul. Zawadzka/Mostowa, dz. 251, 252/1, obr. 10			
Branża		Stadium	
Sanitarna		Projekt budowlany	
		Imię i nazwisko	
		Nr uprawnień bud.	
		Podpis	
Projektował		mgr inż. Dariusz Piekarski	
		LOD/0537/POOS/07	
Sprawdził		mgr inż. Krzysztof Zarzeczny	
		GP.IV.7342/162/94	
Treść rys.		Skala	
Szczegół ułożenia przewodu w wykopie		Data	
		maj 2023r.	
		Nr rys. / nr strony	
		6 / 19	